























- LEGENDA B: simboli grafici
- Guaine PVC da incasso Ø20mm
 - Guaine PVC da incasso Ø25mm
 -  Cilofono
 -  Montante/Calata
 -  Scatola di derivazione
 -  Punta luce a soffitto
 -  Punta luce a parete
 -  Applicare a parete
 -  Piafaniera circolare con gabbia
 -  Globo in polycarbonato con bobine
 -  Piafaniera di emergenza 18W
 -  Interruttore
 -  Deviatore
 -  Invertitore
 -  Pulsante
 -  Presse pincolante
 -  Presse 16A
 -  Presse telefono
 -  Presse TV
 -  Presse satellitare

-  Sezionatore di sgancio energia
 Serratura a comando elettrico
 Morsetto a granchio a "T"



- LEGENDA A: reti di energia, telefono, TV e dati
- Impianto energia elettrica a 230V o 400V
 - Impianto telefonico in cavo TR/R a 2x2x0,6mm²
 - Impianto equipotenziale massa estrane in corda giallo/verde N07-N-K 1x6mmq
 - - - Impianto di terra in traccio CU 35mmq
 - Impianto antenna TV/SAT in cavo con impedenza a 75ohm tipo ANTENXAT Ø1mmq
 - Impianto trasmissioni dati in cavo YC11 2x2x0,8mm
 - Impianto di chiamata 12VCA in cordello unipolare tipo N07-K 2x1,5mmq
 - Impianto citofono in cavo coassiale Rg59+2x1mmq+6x0,5mmq+6x0,5mmq

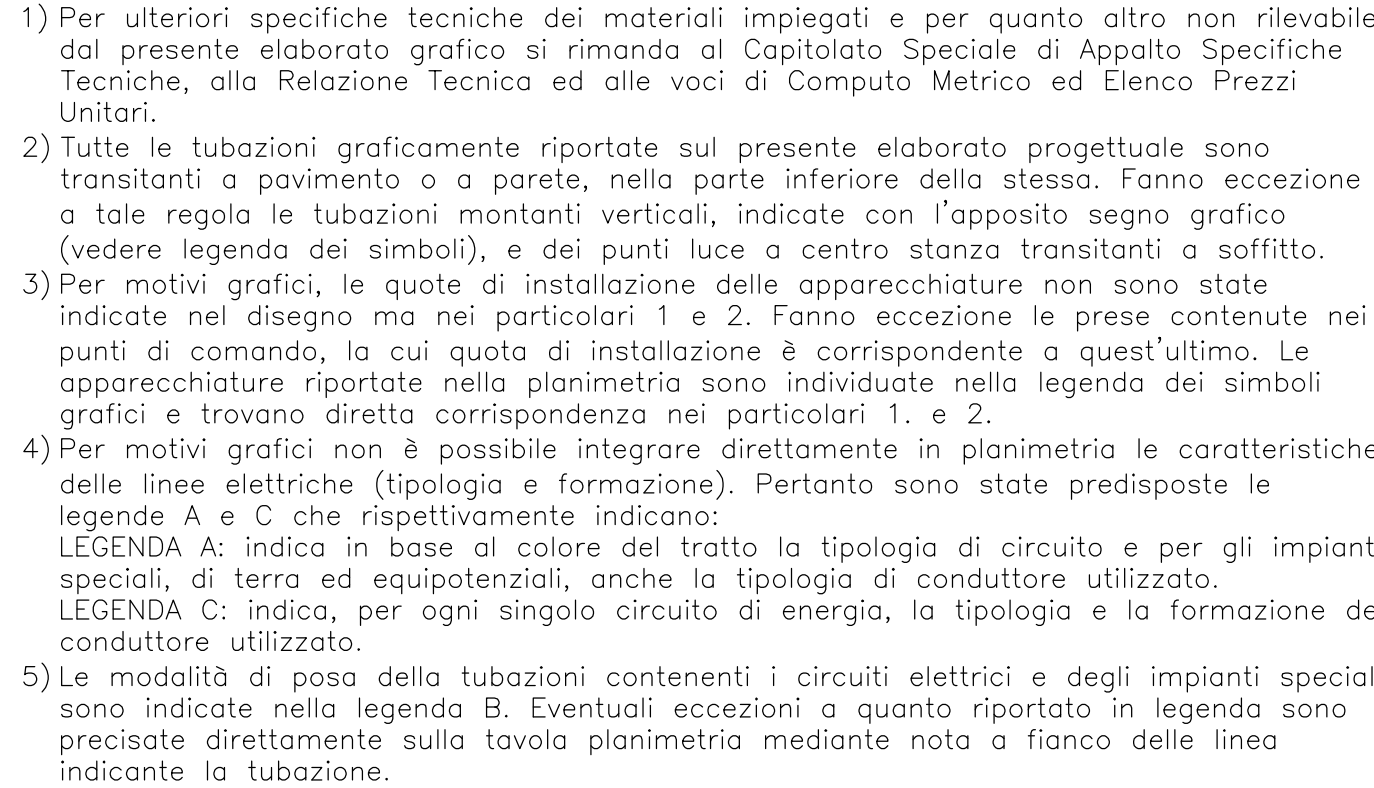

Coordinatore: CASALP Casa Livorno e Provincia S.p.A.
Viale Ippolito Nievo, 59/61 - 57122 Livorno (LI)

Cantierista: Contratto di Quartiere II - Comune di Livorno
Quartiere Shangay - Isolato 419 -

Progettazione impiantistica esecutiva

TITOLO: Piano terra rialzato: Edificio "B" - distribuzione impianti elettrici e special

Tavola: **IE04**

Scale: 1:100

Date: luglio 2007

Commissary: 4599

AGGIORNAMENTO: ottobre 2012

Progettista: Dott. Ing. Paolo Mannelli

Collaboratori: Dott. Ing. Marco Ginani

<i>Revista</i>	<i>Data emissione</i>	<i>Descrizione rivista</i>	<i>Redatto da</i>	<i>Verificato da</i>	<i>Autorevisione esterne</i>
0	luglio 2007	prima emissione	Ing. Paolo Mannelli	Per. Ist. Andreina Renzo	Ing. Paolo Mannelli
0	ottobre 2012	seconda emissione	Ing. Paolo Mannelli	Per. Ist. Andreina Renzo	Ing. Paolo Mannelli

Ogni riproduzione, integrale o parziale, di questo documento è vietata in qualunque modo e senza autorizzazione scritta da parte del progettista e vietata ai sensi della Legge 633/1941 sul diritto di autore.

Studio Tecnico Associato Mannelli - Ginanni - Andreini
 Servizi di progettazione, ingegneria e consulenza tecnica
 Via Dino Campana, 162 - 51100 Pistoia (PT) - tel. 0573 939480 - fax 0573 935107 - e-mail: studiotecnicomga@gmail.com
 Dott. Ing. Paolo Mannelli 335 8034712 - Dott. Ing. Marco Ginanni 348 0745365 - Per. Ing. Renzo Andreini 348 0745364