

Simbolo	Descrizione
	Quarto elettrico
	Conduttura ascendente/discendente
	Scatole di derivazione anelli
	Scatole di derivazione impianto telefonicoelettronico
	Scatole di derivazione impianto TV
	Dispersione di terra spaziotabile
	Pozzetto di derivazione
	Misuratore Telecom
	Contatore Enel distribuzione
	Tubo corrugato in PVC, doppio parete interno 240/10mm per distribuzione principale interrato
	Tubo corrugato in PVC, doppio parete interno 140/75mm per distribuzione principale interrato
	Tubo corrugato in PVC, doppio parete interrato 240/50mm per distribuzione principale interrato
	Tubo corrugato in PVC, doppio parete interrato 240/35mm per distribuzione principale interrato
	Tubo rigido in PVC, pesante a vista per distribuzione esterna
	Tubo corrugato in PVC, per posa sottopavimento o soletta/soffitto per distribuzione esterna
	Tubo corrugato in PVC, per posa sottopavimento o soletta/soffitto per distribuzione esterna
	Tubo corrugato in PVC, per posa sottopavimento o soletta/soffitto per distribuzione esterna
	Punto di distribuzione impianto separato ai fini di armatura


N.B. Attenzione per la distribuzione degli impianti dovranno essere presenti:

- le scale di derivazione di pino per l'alimentazione dell'impianto elettrico
- conduttore che saranno ad uso esclusivo.
- le scale di derivazione di pino per la distribuzione dell'impianto televisivo che saranno ad uso esclusivo.

Per tutti di alimentazione degli appartamenti e per i cavi telefonici non sarà necessario scale di derivazione di pino in quanto saranno posati con additi ad essere installati a pedale in mano e senza alcuna interruzione.

Inoltre il cavo di all'altezza dell'alimentazione delle suddette scale dovrà risultare funzionale in modo da poter permettere la manutenzione degli impianti elettrici senza disagio.

PARTICOLARE CAVEDIO PER MONTANTI CONDOMINIALI

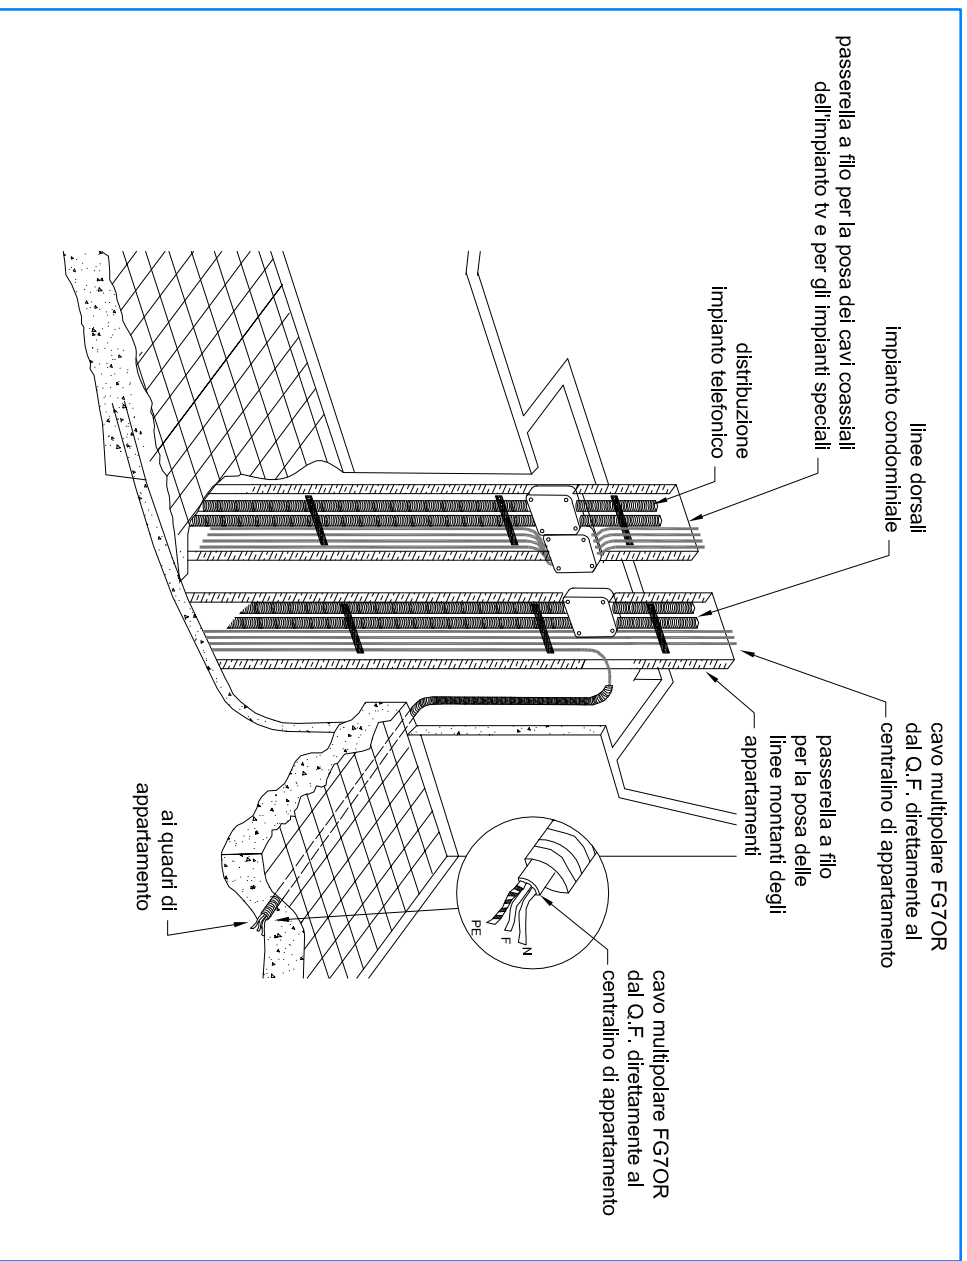

1	Reunion per RIMA	GAVARINI Luca	GAVARINI Luca	GAVARINI Luca	09.05.2013
0	PROGETTO COSTRUTTIVO	GAVARINI Luca	GAVARINI Luca	GAVARINI Luca	19.11.2012
19	descrizione	designato da	controllato da	approvato da	data

Petrocrisi di distribuzione principale e terminale, montanti condominiali ed impianto di terra

PIANO PRIMO - PIANO SECONDO - PIANO TERZO

Casa Livorno e Provincia S.p.a.

12_0214

0214

Realizzazione n.9 alloggi - PEEP - SOTT. 14 - UTO
Area tra via Aurelia Sud e Fosso del Poggio d'Oro - CECINA (LT)